


空間噴霧による浮遊菌抑制試験（25m³空間 2濃度）

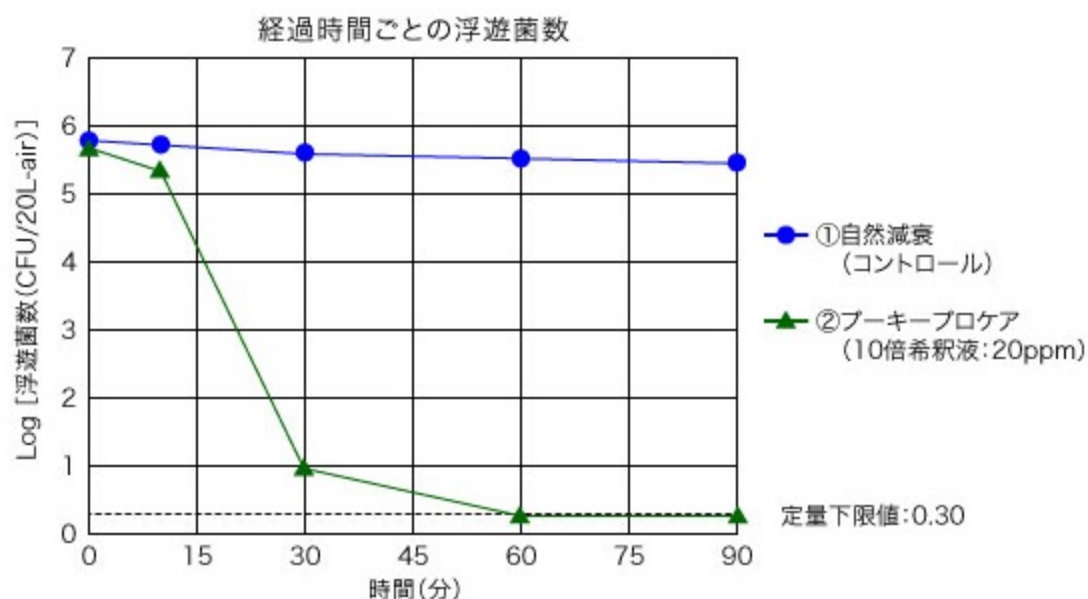


(2017年06月08日 北生発2017_0026号)

試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

※実際の効果は、お部屋の状態や噴霧する次亜塩素酸水の濃度・噴霧量・噴霧時間等のご使用条件によって大きく異なります。

空間噴霧による浮遊ウイルス抑制試験（25m³空間 2濃度）

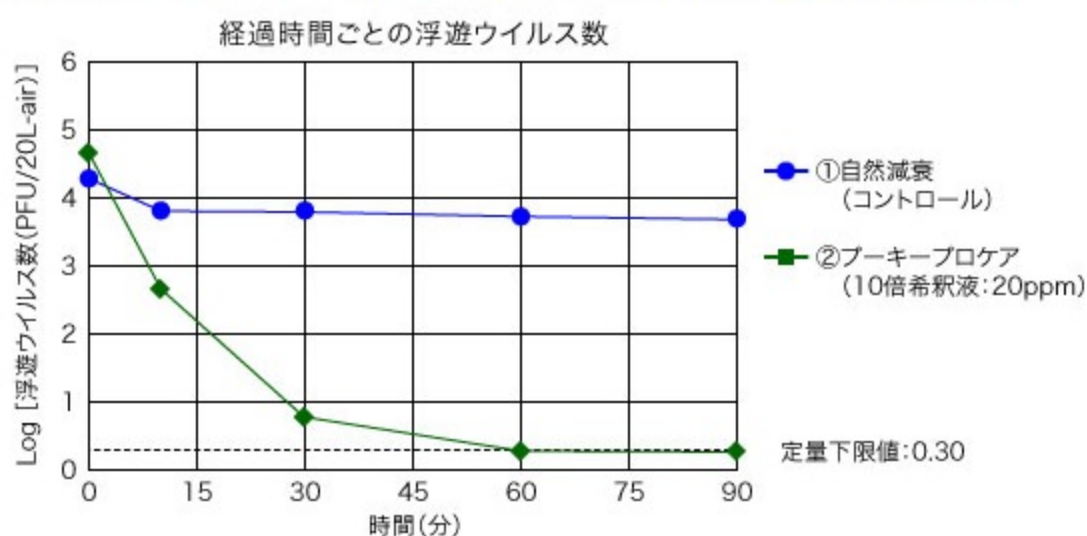


(2017年06月09日 北生発2017_0027号)

試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター

※実際の効果は、お部屋の状態や噴霧する次亜塩素酸水の濃度・噴霧量・噴霧時間等のご使用条件によって大きく異なります。

図2・図3の試験を行った25m³空間のチャンパー

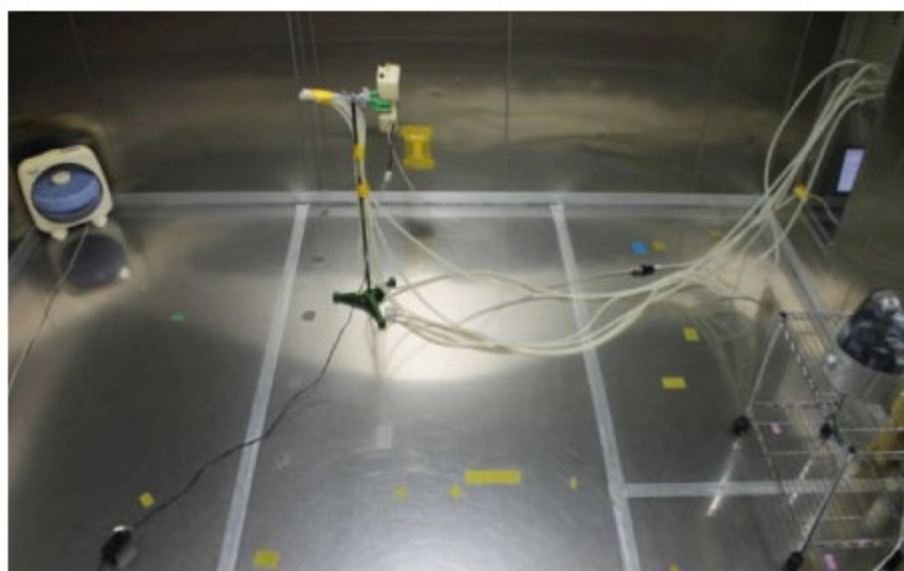

25m³試験チャンパー（一般財団法人 北里環境科学センター）